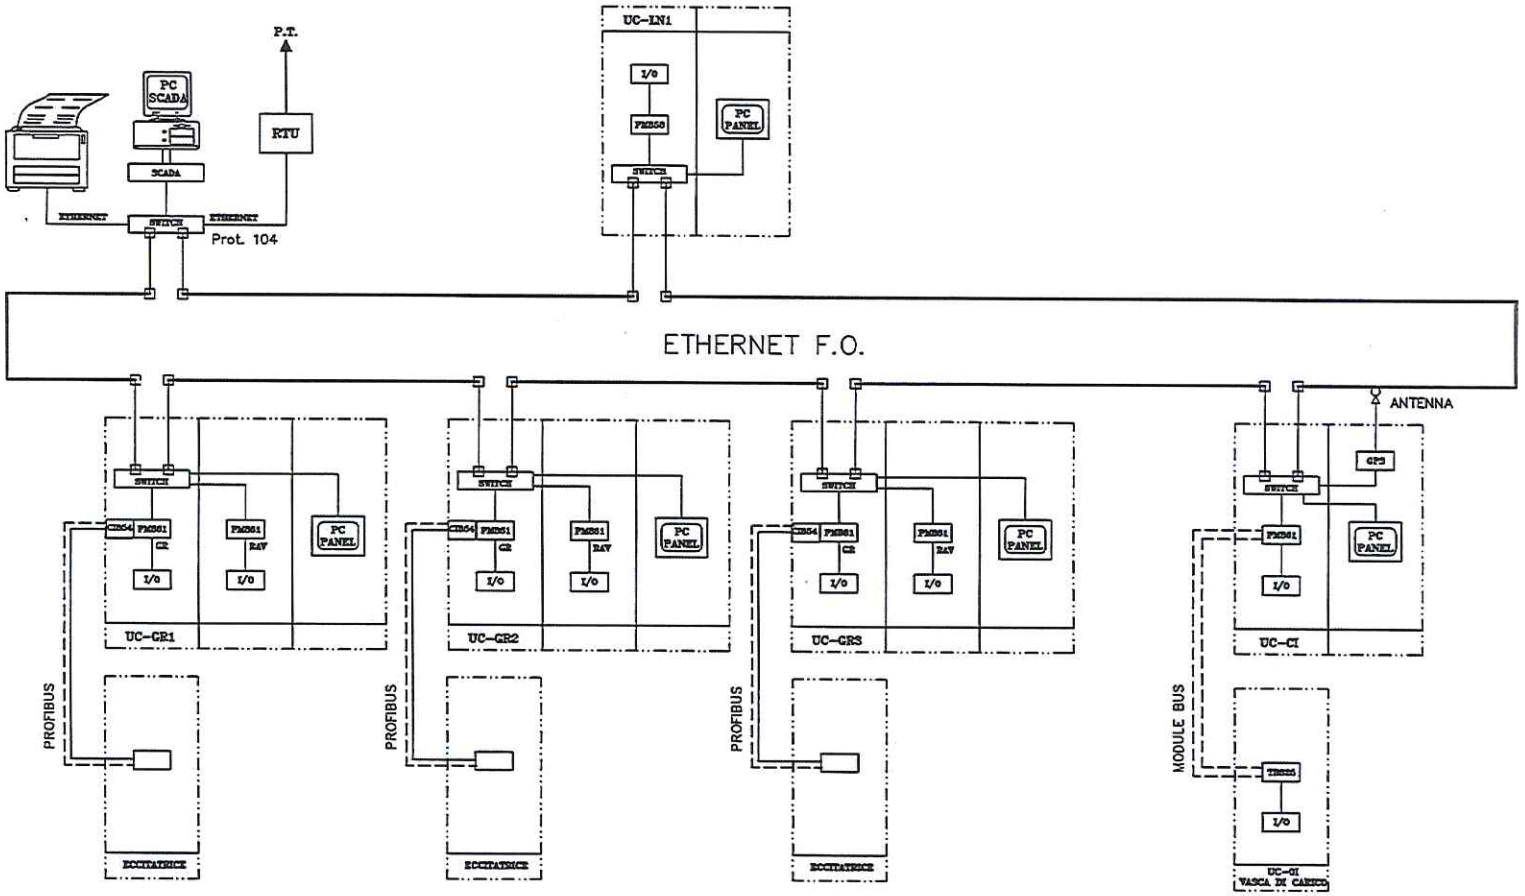

LEGGENDA			
P.P.	= PATCH PANEL PER ATTESTAZIONE CAVO F.O.	═══	MODULE BUS
GPS	= SISTEMA DI SINCRONIZZAZIONE ORARIA	═══	PROFIBUS
PM856	= CPU (RAM 16 Mb)	———	ETHERNET Cu
PM861	= CPU (RAM 8 Mb)	———	ETHERNET F.O.
TB820	= MODULO DI COMUNICAZZIONE PER MODULBUS		
DPA	= DISPOSITIVO PARALLELO AUTOMATICO		
REM543	= PROTEZIONE		
SPAJ140C	= PROTEZIONE		
SPAU130C	= PROTEZIONE		

HOST	INDIRIZZO IP
PM861 – UCGR1	
PM861 – UCGR2	
PM861 – UCGR3	
PM861 – UCCI	
PM856 – UCLN1	
SCADA	
PC PANEL UCGR1	
PC PANEL UCGR2	
PC PANEL UCGR3	
PC PANEL UCCI	
PC PANEL LN1	
GPS	
STAMPANTE	

REV.	DATA	OGGETTO MODIFICA
4		
3		
2		
1	15-12-09	Emissione preliminare

ABB Energy Automation

CVA

IMPIANTO: CHAMPAGNE 2

ARCHITETTURA DI RETE
SCHEMA GENERALE
RETE DI COMUNICAZIONE

C.D. *

Fg. 03 di 03

DATA *

SCALA *

FILE CHA-ARCH_03

Dis. *